

GUF Serisi

GUF -50/100RD4

Model		GUF-50RD4				GUF-100RD4			
Elektrik güç kaynağı		220-240V/50Hz				220-240V/50Hz			
Havalandırma modu		Isı geri kazanım modu		Bypass modu		Isı geri kazanım modu		Bypass modu	
Fan hızı		Yüksek	Düşük	Yüksek	Düşük	Yüksek	Düşük	Yüksek	Düşük
Çalışma akımı (A)		1.15	0.70	1.15	0.70	2.20	1.73	2.25	1.77
Çekilen güç (W)		235-265	150-165	235-265	150-165	480-505	370-395	490-515	385-410
Hava debisi	(m³/sa)	500	400	500	400	1000	800	1000	800
	(L/s)	139	111	139	111	278	222	278	222
Cihaz dışı statik basınç (Pa)		140	90	140	90	140	90	140	90
Sıcaklık değişim verimi (%)		77.5	80	—	—	79.5	81.5	—	—
Entalpi değişim verimi (%)	Isıtma	68	71	—	—	71	74	—	—
	Soğutma	65	67	—	—	69	71	—	—
Soğutma kapasitesi (kW)		5.57(1.94)				11.44(4.12)			
Isıtma kapasitesi (kW)		6.21(2.04)				12.56(4.26)			
İç ünite eşdeğer kapasitesi		P32				P63			
Ses seviyesi (dB) (Ünite merkezinin altından 1.5m mesafede ölçülmüştür)		33.5-34.5	29.5-30.5	35-36	29.5-30.5	38-39	34-35	38-39	35-36
Ağırlık (kg)		48				82			





*Soğutma/Isıtma kapasitesi, aşağıdaki koşullar altındaki çalışmaya ait maksimum değeri belirtmektedir.

Soğutma: İç ortam: 27°C/19°CYT Dış ortam: 35 °C/24°CYT

Isıtma: İç ortam: 20°C/13.8°CYT Dış ortam: 7°C/6°CYT

*Parentez () içindeki değerler ısı değiştiricisine ait ısı geri kazanım kapasitesini göstermektedir.

*Değişim verimi testi sıcaklık ve nem koşulları hariç tablodaki değerler Japon Endüstri Standardına (JIS B 8628) uygun olarak ölçülmüştür. Karakteristik eğriler kapalı oda metodu ile ölçülmüştür.

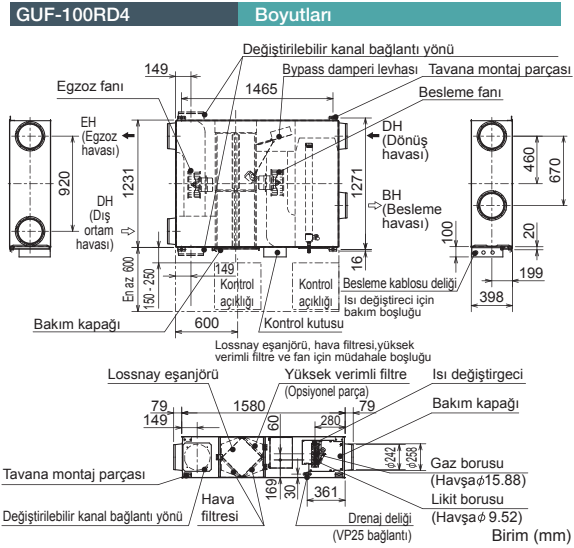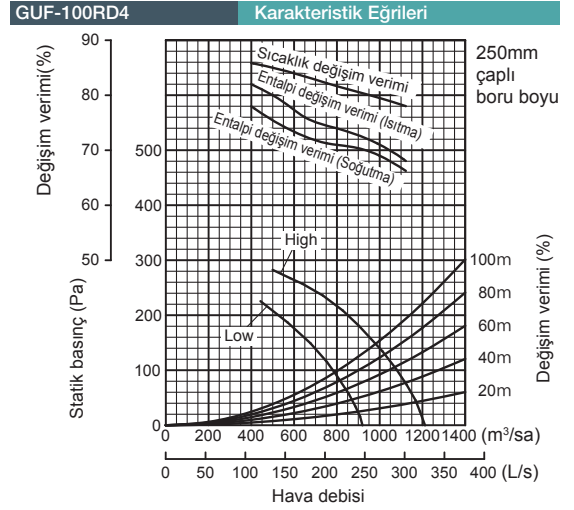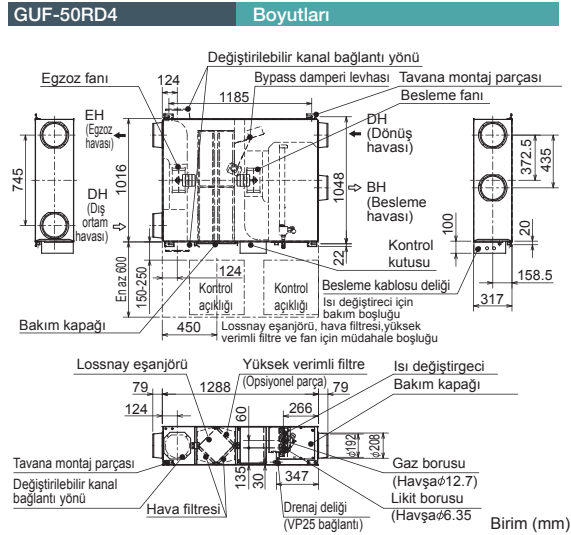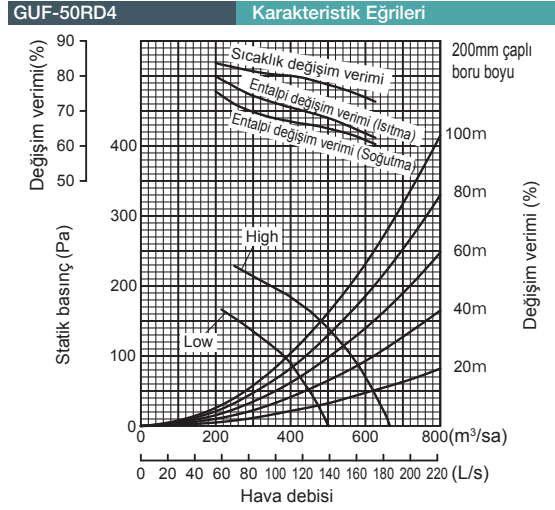

- Ürün geliştirme ve modifikasyon çalışmaları nedeniyle kimi değerler ve özellikler değişebilir.

GUF Serisi

GUF -50/100RDH4

Model		GUF-50RDH4				GUF-100RDH4			
Elektrik güç kaynağı		220-240V/50Hz				220-240V/50Hz			
Havalandırma modu		Isı geri kazanım modu		Bypass modu		Isı geri kazanım modu		Bypass modu	
Fan hızı		Yüksek	Düşük	Yüksek	Düşük	Yüksek	Düşük	Yüksek	Düşük
Çalışma akımı (A)		1.15	0.70	1.15	0.70	2.20	1.76	2.25	1.77
Çekilen güç (W)		235-265	150-165	235-265	150-165	480-505	385-400	490-515	385-410
Hava debisi	(m³/sa)	500	400	500	400	1000	800	1000	800
	(L/s)	139	111	139	111	278	222	278	222
Cihaz dışı statik basınç (Pa)		125	80	125	80	135	86	135	86
Sıcaklık değişim verimi (%)		77.5	80	—	—	79.5	81.5	—	—
Entalpi değişim verimi (%)	Isıtma	68	71	—	—	71	74	—	—
	Soğutma	65	67	—	—	69	71	—	—
Soğutma kapasitesi (kW)		5.57(1.94)				11.44(4.12)			
Isıtma kapasitesi (kW)		6.21(2.04)				12.56(4.26)			
İç ünite eşdeğer kapasitesi		P32				P63			
Nemlendirici	Nemlendirme elemanı	Geçirgen film nemlendirici							
	Nemlendirme kapasitesi (kg/h)	2.7(ısıtma)				5.4 (ısıtma)			
	Besleme suyu basıncı	Minimum basınç : 2.0 × 10⁴Pa				Maksimum basınç : 49.0 × 10⁴Pa			
Ses seviyesi (dB) (Ünite merkezinin altından 1.5m mesafede ölçülmüştür)		33.5-34.5	29.5-30.5	35-36	29.5-30.5	38-39	34-35	38-39	35-36
Ağırlık (kg)		51 (su ile dolu halde 55)				88 (su ile dolu halde 96)			





*Soğutma/Isıtma kapasitesi, aşağıdaki koşullar altındaki çalışmaya ait maksimum değeri belirtmektedir.

Soğutma: İç ortam: 27°C/19°CYT Dış ortam: 35 °C/24°CYT

Isıtma: İç ortam: 20°C/13.8°CYT Dış ortam: 7°C/6°CYT

*Parentez () içindeki değerler ısı değiştiricisine ait ısı geri kazanım kapasitesini göstermektedir.

*Değişim verimi testi sıcaklık ve nem koşulları hariç tablodaki değerler Japon Endüstri Standardına (JIS B 8628) uygun olarak ölçülmüştür. Karakteristik eğriler kapalı oda metodu ile ölçülmüştür.

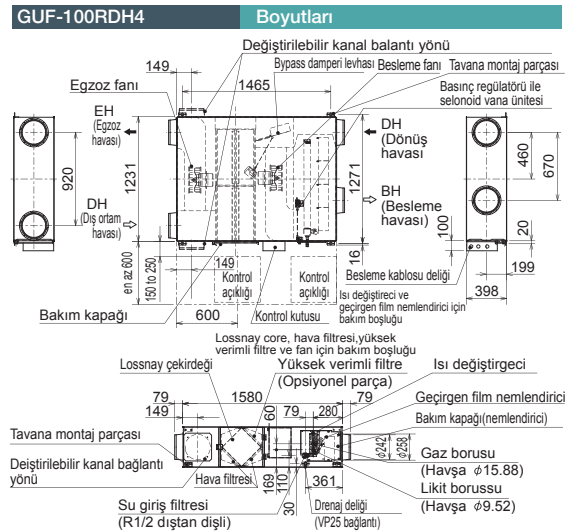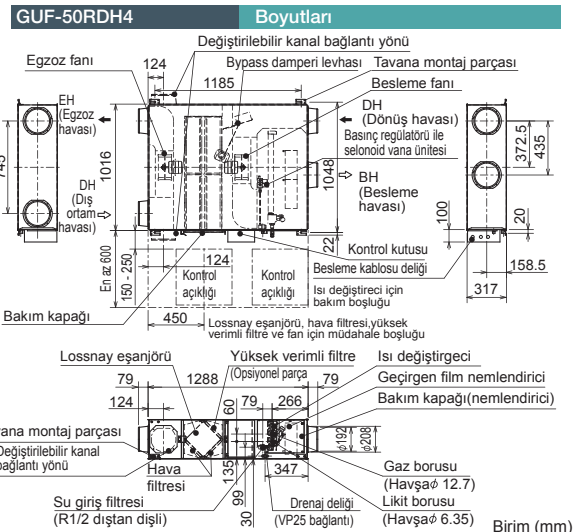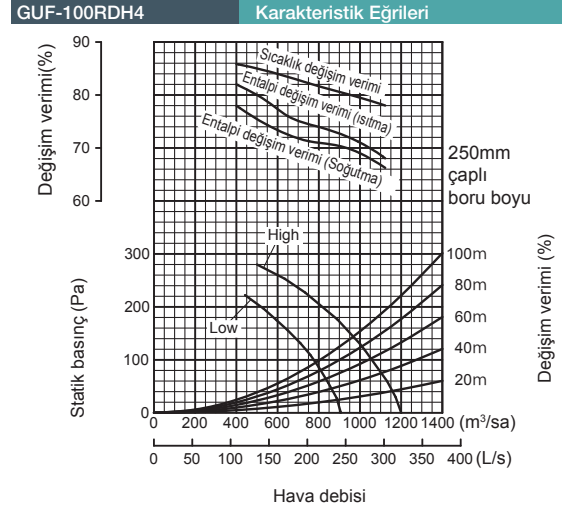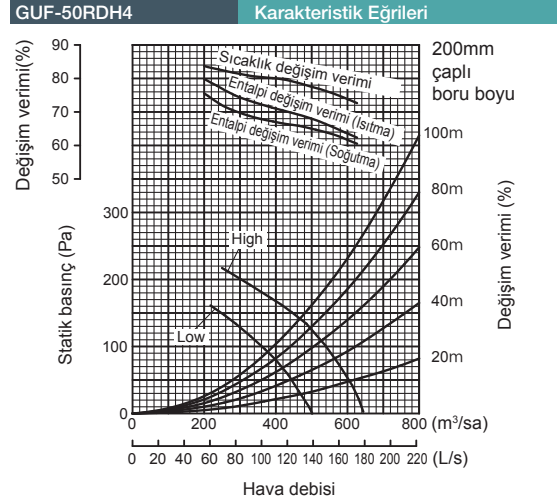

• Ürün geliştirme ve modifikasyon çalışmaları nedeniyle kimi değerler ve özellikler değişebilir.